
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 55.503.1353.0

Borne de paso WKM 2,5 F2 / 15/V0

Borne de paso con conexión por soldadura para montaje en TS 15 , sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: gris

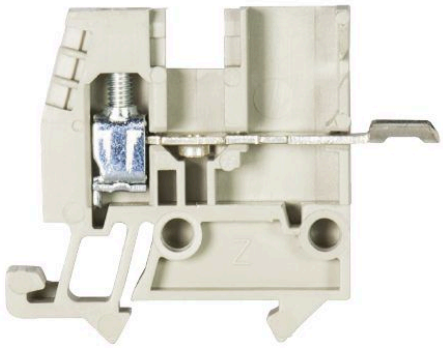

Artículo Nº	55.503.1353.0
EAN	4015573210301
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	2,5 mm²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	5 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Con certificación ATEX "Ex e"	No
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) 15 mm
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail) 15 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	24 A
Tensión Asignada	500 V
Tensión de cortocircuito	6 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	40,5 mm

Datos de conexión


Tipo de conexión 1	Conexión por soldadura
Tipo de conexión 2	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	0,5 mm²

Máxima sección rígida del conductor	4 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,5 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	2,5 mm²
Desforrado del conductor	9 mm
Par de apriete del conductor	0,4 Nm


Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción
Z7.215.4227.0	Peine de unión VB WKM 2,5 / 15 - 2	
Z7.215.4327.0	Peine de unión VB WKM 2,5 / 15 - 3	
Z7.215.4427.0	Peine de unión VB WKM 2,5 / 15 - 4	
Z7.215.4527.0	Peine de unión VB WKM 2,5 / 15 - 5	
Z7.215.4627.0	Peine de unión VB WKM 2,5 / 15 - 6	
98.090.0015.0	Carril DIN TS 15 PERF - l:2000mm	
07.311.0653.0	Tapa final APM 2,5 F. / 15	

Dibujo técnico

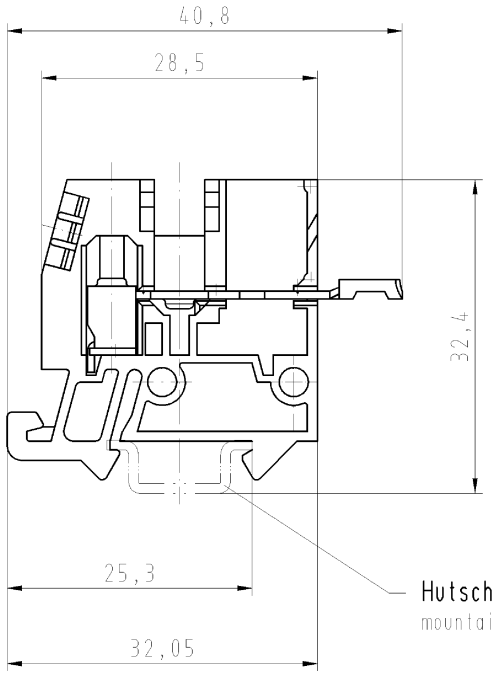

Hutschiene EN 60715-15x45
mountail-rail EN 60715-15x5,5

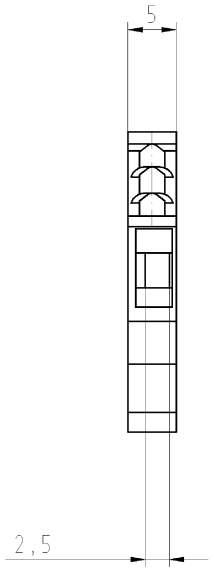

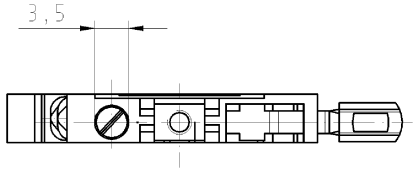

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -	Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab 2:1	Werkstoff und Oberfläche:	2003	Tag	Name	Zeichnung Nr. 55.503.1353.0 01K	Index
	/			Entworfen	30.04.	Schmitt J.		
	/			Geprüft	-	-		
	/	Vol. mm³	Dfl. mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
	/	wieland Elektrische Verbindungen					Benennung DURCHGANGSKLEMME terminal	
	/							
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung								

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig