fiche produit

article n° 58.504.7055.5

borne à étage WT 4 E RT

Borne étagée double de passage avec Raccordement vissé
pour monter sur TS 35, section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm,
Couleur: rouge

article n°	58.504.7055.5
EAN	4049088180583
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

SEV-Ex

données techniques

général

section nominale	4 mm²
couleur	rouge
nombre de niveaux	2
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	6 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	non
type de montage	rail DIN
bornes pour distributeurs d'installation	non
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	rail DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	non

données techniques

courant nominal	32 A
tension nominal	800 V
tension nominale d'impultion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	73 mm
largeur	6 mm
hauteur	67,4 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
section minimale du fil plein	0,14 mm²
section transversale maximale solide	6 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm²
section maximale finement torsadée	6 mm²
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,5 mm²
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	4 mm²
longueur de dénudage	9 mm

couple de serrage fixation du conducteur	0,5 Nm

données techiques UL/CSA

section transversale UL	26-10 AWG
tension UL	300 V
câblage d'usine actuel	30 A
câblage de terrain actuel	30 A
section transversale CSA	26-10 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	30 A

accessoires

article n°	type	description
Z7.261.1227.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 2	
Z7.261.1327.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 3	
Z7.261.1427.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 4	
Z7.261.1527.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 5	
Z7.261.1627.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 6	
Z7.261.1727.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 7	
Z7.261.1827.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 8	
Z7.261.1927.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 9	
Z7.261.2027.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 10	
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.313.2855.0	cloison TW WT 4... GR	
07.313.3355.0	plaque d'extrémité AP WT 4 E GR	

dessin technique

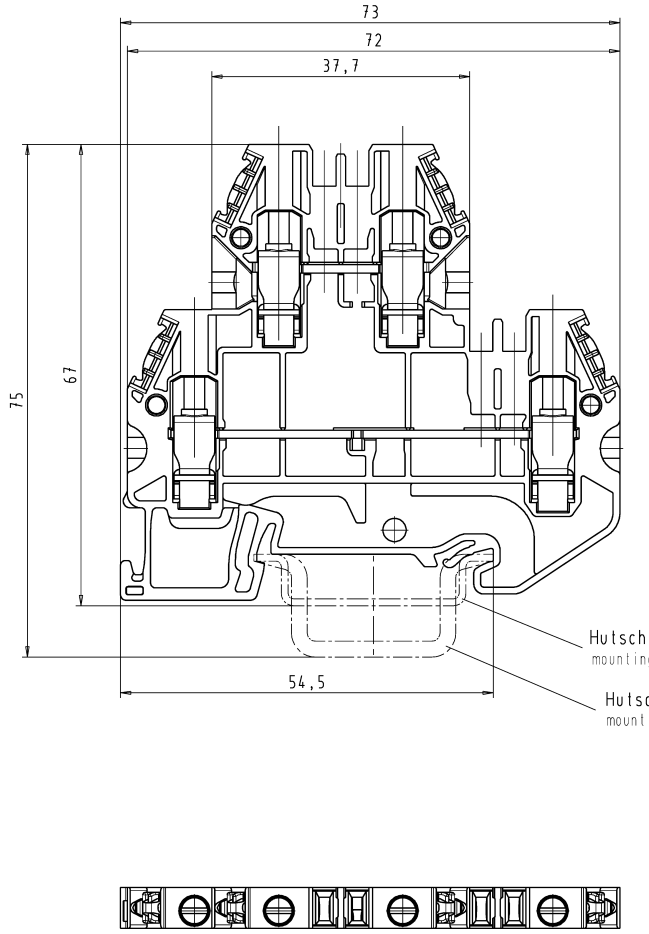



M/scale 1:1



Teile-Nr./part no.	Farbe/color	Typ/type
58.504.7055.0	grau/grey	WT 4 E
ⓑ 58.504.7055.3	schiefergrau/slate grey	WT 4 E GR
58.504.7055.5	rot/red	WT 4 E RT
58.504.7055.6	blau/blue	WT 4 E BL
58.504.7055.9 ⓐ ohne UL-;CSA- und ATEX-Kennzeichnung / without UL-;CSA- and ATEX-sign	orange/orange	WT 4 E OR

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog / additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranz Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Maße in mm / Dimensions are in mm

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	18.01.2013	Schmitt J.
geprüft / checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 58.504.7055.0 01K | Index: b

Index	Datum / Blatt / Date / Sheet
b	22.03.2017 /
a	16.03.2015 /

Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung / Title

ETAGENKLEMME
double deck terminal block

Schmitt_58_504_7055_0_01K-AA-dwg1_main_2 CADW4032 Schmitt 2017-03-23T10:12:07 1.000

QU-MEE-01/14 a